

СОГЛАСОВАНО

Министр ЖКХ и Энергетики

Республики Саха (Якутия)

И.П. Левин

« 30 » 2016 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ЦДС РДУ

ПАО «Якутскэнерго»

Н.В. Ван

« 30 » 08 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ЗЭС

ПАО «Якутскэнерго»

И.В. Забегин

« 23 » 08 2016 г.

ГРАФИК
временного отключения потребления на 2016/2017 гг.
по Западному энергорайону ПАО «Якутскэнерго» на территории Республики Саха (Якутия)

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику*	Время отключения	Очередь ограничения(с нарастающим), МВт										
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Жил. фонд, котельные, налоговая, нарсуд, банк	ПС 220 кВ Олекминск	В-6 кВ Л-4 Город	ОП	5	2.3										
2	Жил. фонд, котельные	ПС 220 кВ Сунтар	В-6 кВ Дорбой	ОП	5	2.6										
3	Жил. фонд, теплопункты, пром. зона	ПС 220 кВ Мирный	В-10 кВ № 11, 12	ОП	5	4.69										
4	Аэропорт, промзона, СН ПС, гидроузел	ПС 220 кВ Айхал	2МВ-10-1АТ	ОП	5	2.5										
5	Жил. фонд, котельные, д/сад	ПС 220 кВ Сунтар	В-6 кВ Левый	ОП	5		2.6									
6	Жил. фонд, теплопункты	ПС 220 кВ Мирный	В-10 кВ № 13, 14	ОП	5		2.1									
7	Жил. фонд, теплопункты, "ДОСААФ", АЗС, пром. зона	ПС 220 кВ Мирный	В-10 кВ № 18, 27	ОП	5		4.1									
8	Жил. фонд, "ПССРЗ"	ПС 220 кВ Пеледуй	В-10 кВ яч. № 108	ОП	5		0.5									
9	Жил. фонд, котельные, пром. зона, д/сад	ПС 220 кВ Пеледуй	В-10 кВ яч. № 208	ОП	5		1.4									
10	Жил. фонд, база СРЭС	ПС 220 кВ Сунтар	В-6 кВ Бойлерная	ОП	5			2								
11	Аэропорт, промзона, база АРЭС	ПС 220 кВ Айхал	4МВ-10-2АТ	ОП	5			1.4								
12	Жил. фонд, теплопункт, школа	ПС 220 кВ Мирный	В-10 кВ № 23	ОП	5			0.9								
13	Жил. фонд, теплопункт, пром. зона	ПС 220 кВ Мирный	В-10 кВ № 42	ОП	5			0.8								
14	Спорт комплекс	ПС 220 кВ Мирный	В-10 кВ № 55, 62	ОП	5			1.5								
15	Жил. фонд, котельная, школа	ПС 110 кВ Нюрба	В-10 кВ Птицефабрика	ОП	5			2.6								
16	Котельная	ПС 220 кВ ГПП-6	МВ-111	ОП	5				20							
17	Пром. зона	ПС 220 кВ ГПП-6	1МВ-6-1АТ, 2МВ-6-3АТ	ОП	10					11						
18	Котельная, пром. зона	ПС 110 кВ Ленск	В-6кВ яч. № 26	ОП	10						1.34					
19	Жил. фонд, пром. зон, котельные, д/сад	ПС 110 кВ Ленск	В-6кВ яч. № 36	ОП	10						1.3					
20	Жил. фонд, аэропорт, котельная, пост ГИБДД	ПС 110 кВ Ленск	В-6 кВ яч. № 14	ОП	10						0.4					
21	Жил. фонд, котельные, школа, д/сад	ПС 110 кВ Ленск	В-6 кВ яч. № 24	ОП	10						2.26					
22	Жил. фонд, котельные, школа, д/с	ПС 110 кВ Вилюйск	В-6 кВ Сельхозхимия	ОП	10						1.5					
23	Жил. фонд, пром. зона (склады ВВ, РРС-17, Ленскгаз), котельная	ПС 110 кВ Ленск	В-6кВ яч. № 3	ОП	10						1					
24	Пром. зона, котельная, база ЗЭС	ПС 110 кВ Ленск	В-6 кВ яч. №4	ОП	10						1.13					
25	Пром. Зона	ПС 110 кВ Юбилейная	1МВ-6-1Т, 2МВ-6-2Т	ОВБ	30							9.2				
26	Котельная	ПС 110 кВ Совхоз	МВ-10-1Т-1, МВ-10-1Т-2	ДД	30								3.4			
27	Жил. фонд, котельные	ПС 110 кВ Надежная	МВ-6-2Т	ОВБ	30								5.5			
28	Жил. фонд, котельные	ПС 110 кВ Авангардная	МВ-10-2Т	ОВБ	30									13		
29	Котельные	ПС 220 кВ Чернышевская	В-35 кВ Л-301	ОВБ	40										16.5	
ИТОГО:		до 5 мин., МВт				12.09	10.7	9.2	20							
		от 5 до 20 мин., МВт								11	8.93					
		от 20 до 60 мин., МВт										9.2	8.9	13	16.5	
ИТОГО:		По очереди, МВт				12.1	10.7	9.2	20.0	11.0	8.9	9.2	8.9	13.0	16.5	
		По очереди, %				2.0	1.8	1.5	3.3	1.8	1.5	1.5	1.5	2.2	2.8	
		Нарастающим, МВт				12.1	22.8	32.0	52.0	63.0	71.9	81.1	90.0	103.0	119.5	
		Нарастающим, %				2.0	3.8	5.3	8.7	10.5	12.0	13.5	15.0	17.2	19.9	

Примечание

ОП - постоянным оперативным персоналом объекта электроэнергетики (в том числе персоналом потребителя)

ОВБ - персоналом оперативно-выездных бригад


ДД - персоналом с дежурством на дому

Главный инженер ЗЭС ПАО "Якутскэнерго"

И.о.начальника ОДС ЗЭС

Согласовано:

Начальник МОЭ ПАО "Якутскэнерго"

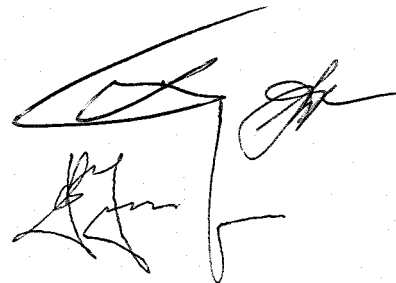

А.Г. Тимофеев

Ж.Н. Доржиев

Д.А. Постнов